

INFORMACIÓN DE SERVICIO – Planta Suquía 17/9

 15/09/2022

TRABAJOS PLANIFICADOS


El próximo sábado 17 de septiembre se llevarán a cabo trabajos de mejora en la alimentación eléctrica de la Planta Potabilizadora Suquía, lo cual requiere un corte de energía. Asimismo, en simultáneo, se realizarán otras tareas de mantenimiento preventivo en la planta y en la Estación Elevadora Argüello Alta.

Los trabajos comenzarán a las 0:00 hs de del sábado 17/9 y se estima que finalizarán a las 8hs, por lo cual solicitamos a todas las personas que se encuentren en la zona abastecida por bombeo desde la Planta Suquía, que hagan un uso racional del agua, utilizándola únicamente para higiene, bebida y alimentación mientras dure el operativo. Les recordamos que los tanques de reserva domiciliaria, permiten afrontar eventos de este tipo de hasta 24.

Una vez finalizados los trabajos, el servicio comenzará a restituirse en forma paulatina en el transcurso del sábado y se encontrará normalizado en horas de la noche.

Como siempre, se encontrará habilitado el servicio de abastecimiento alternativo para clientes sensibles (Hospitales, Clínicas y Geriátricos) que lo requieran.

Los clientes podrán consultar si su vivienda (con el número de Unidad de Facturación) o barrio se encuentran dentro de la zona alcanzada por los trabajos en el siguiente mapa interactivo:

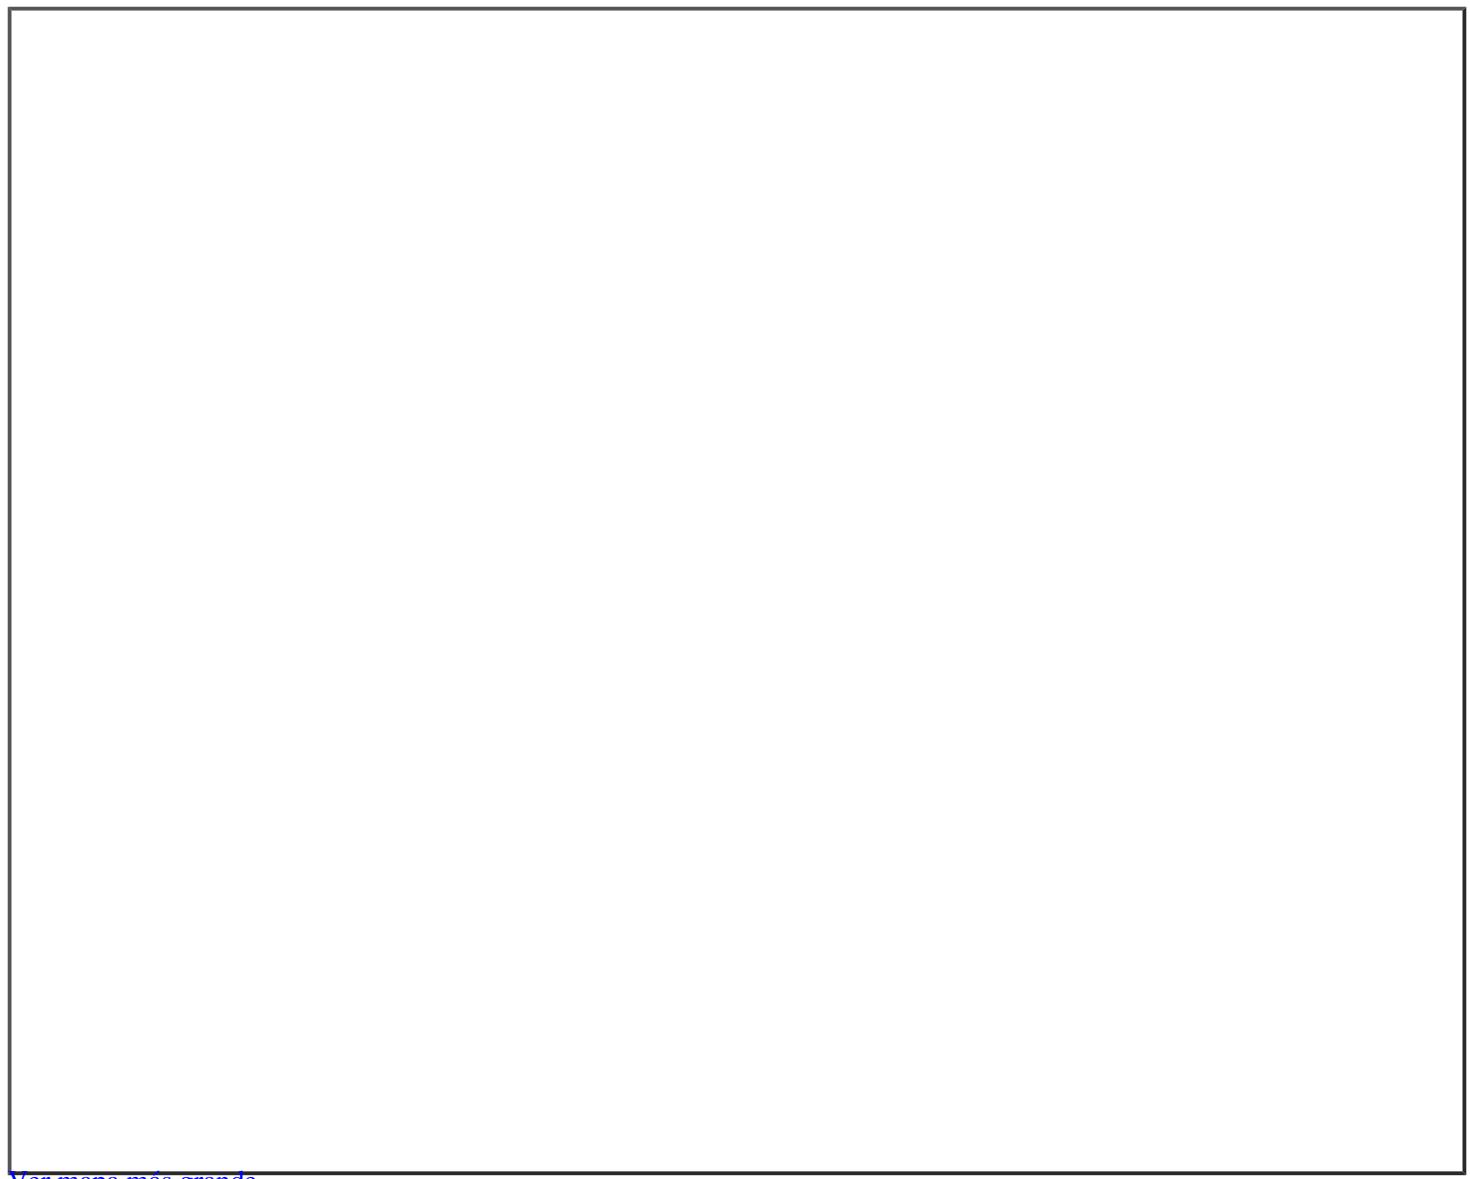

[Ver mapa más grande](#)

Para mayor información, pueden:

- Recibir notificaciones personalizadas sobre el estado del servicio [descargando la APP de Aguas Cordobesas](#)
- Consultar el [plano de la zona alcanzada](#) ingresando [aquí](#) y acceder al [listado de barrios, aquí](#).
- Realizar consultas puntuales en forma gratuita al 0800 800 2482